

## 7. FIGURAS

Figura 1. Temperatura media de algunas instalaciones y su efecto sobre *Legionella*

Figura 2. Esquema de un sistema de agua sanitaria, fría y caliente


Figura 3. Esquema de una torre de refrigeración

Figura 4. Esquema de un condensador evaporativo


Figura 5. Esquema de un enfriador evaporativo

Figura 6. Actuaciones recomendadas tras la aparición de un caso de legionelosis


**Figura 1. Temperatura media de algunas instalaciones y su efecto sobre *Legionella***

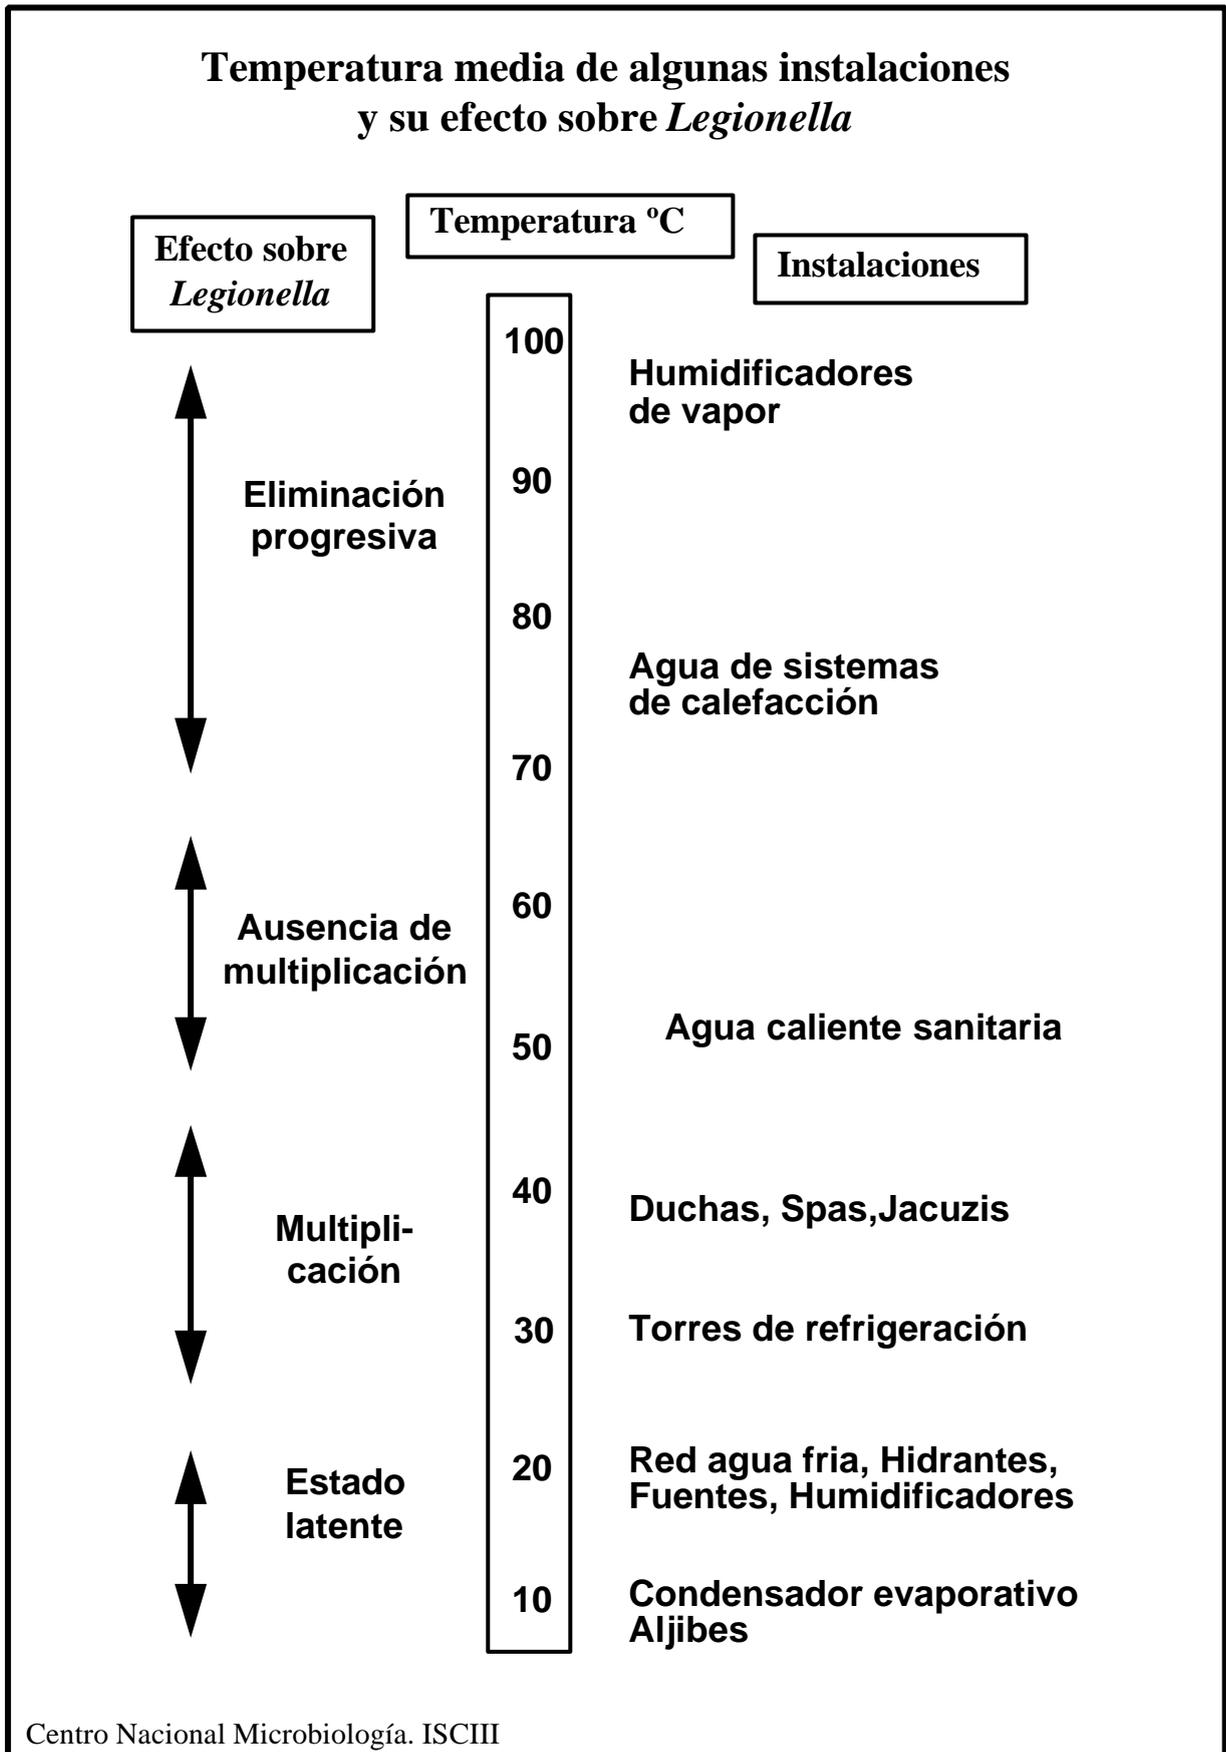

**Figura 2. Esquema de un sistema de agua sanitaria, fría y caliente**

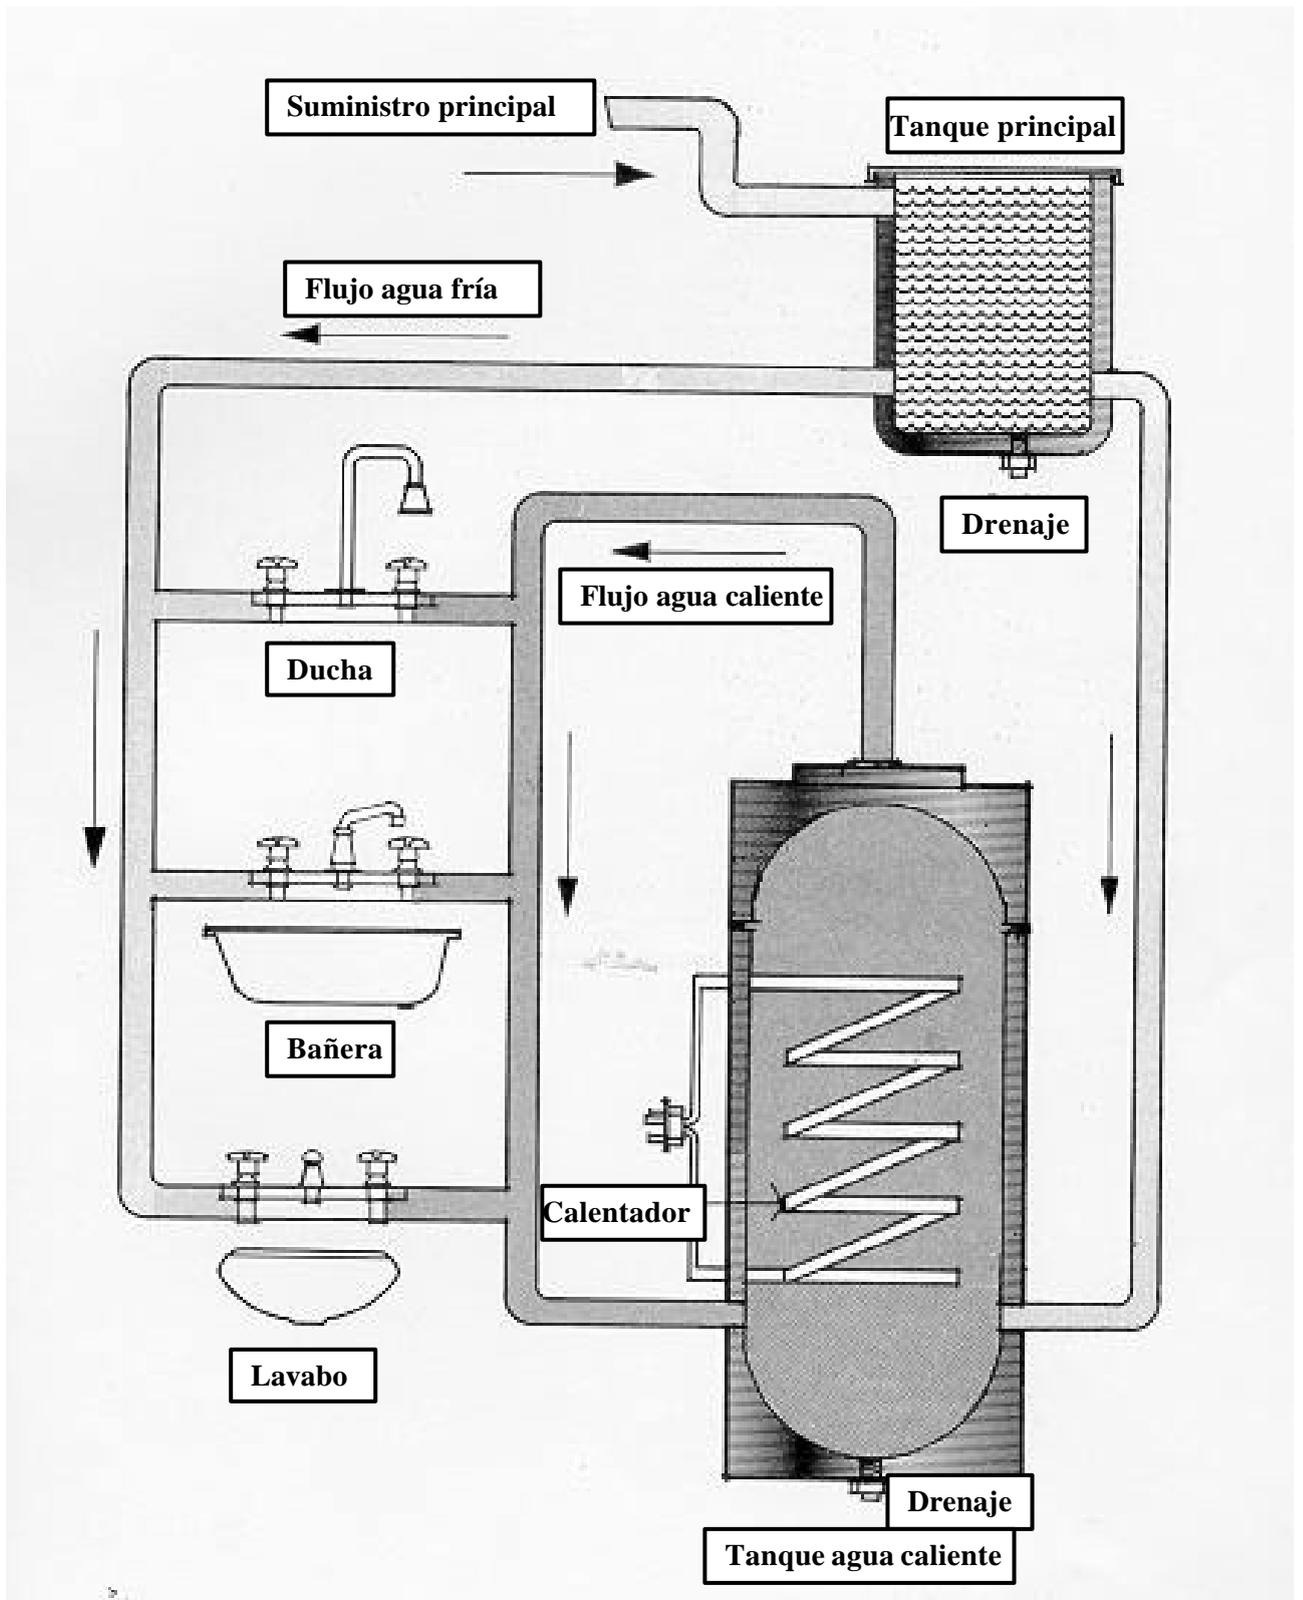


**Figura 3. Esquema de una torre de refrigeración**

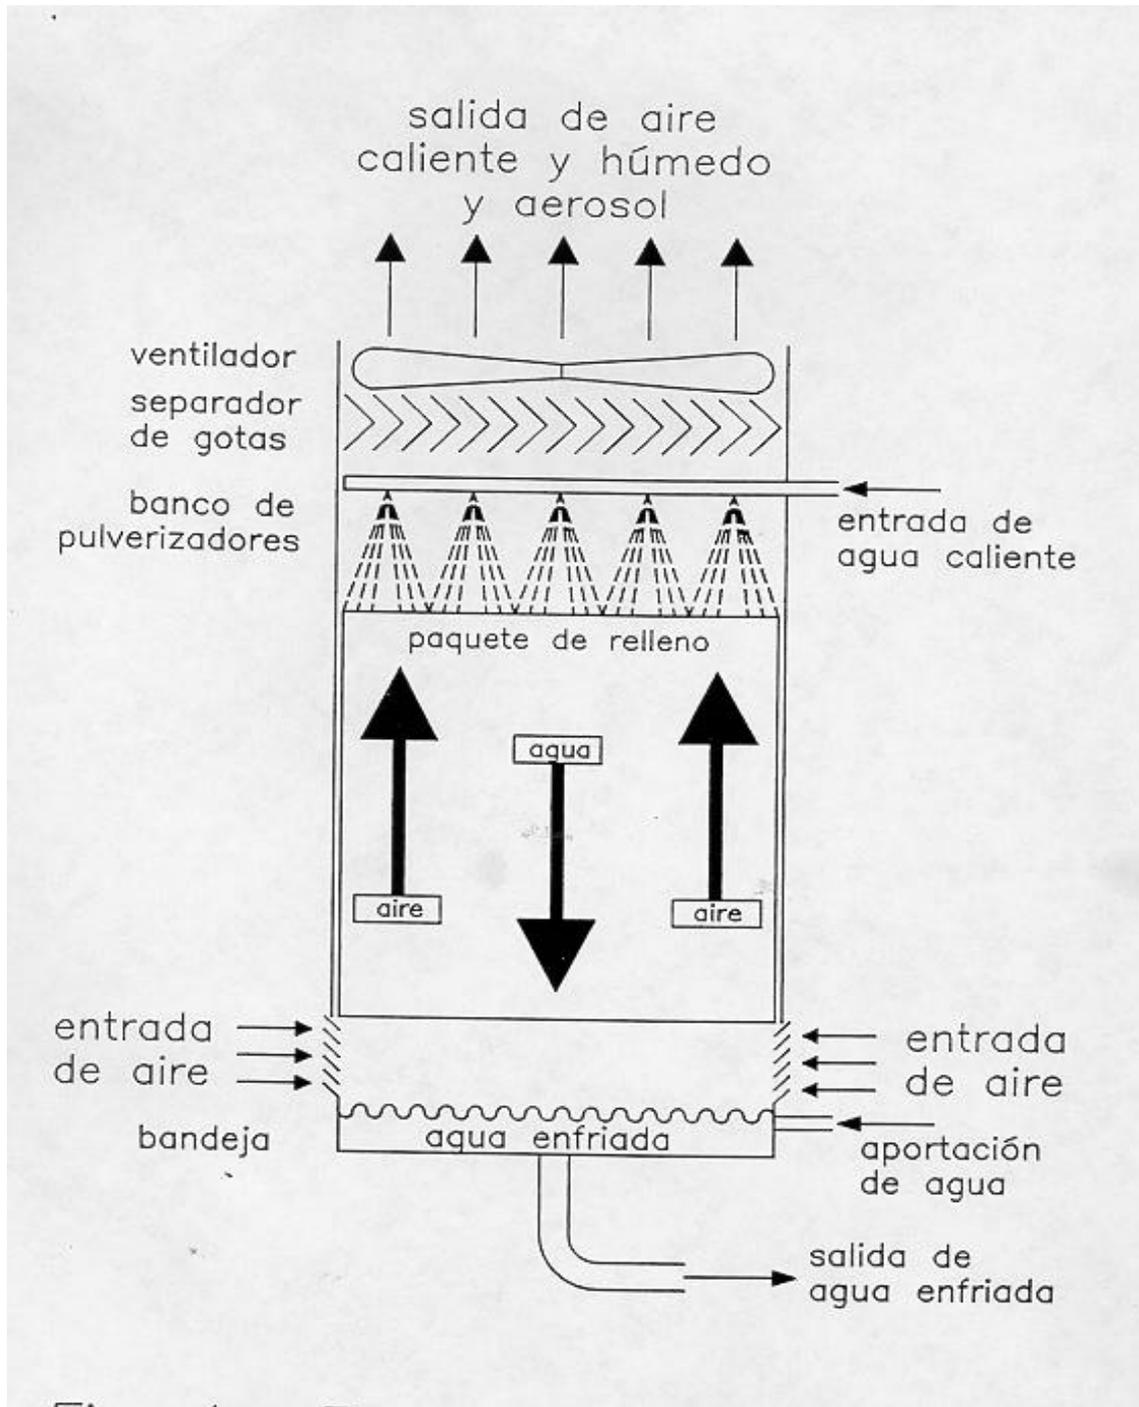


Alberto Viti Corsi. ATECYR. Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración.

**Figura 4. Esquema de un condensador evaporativo**

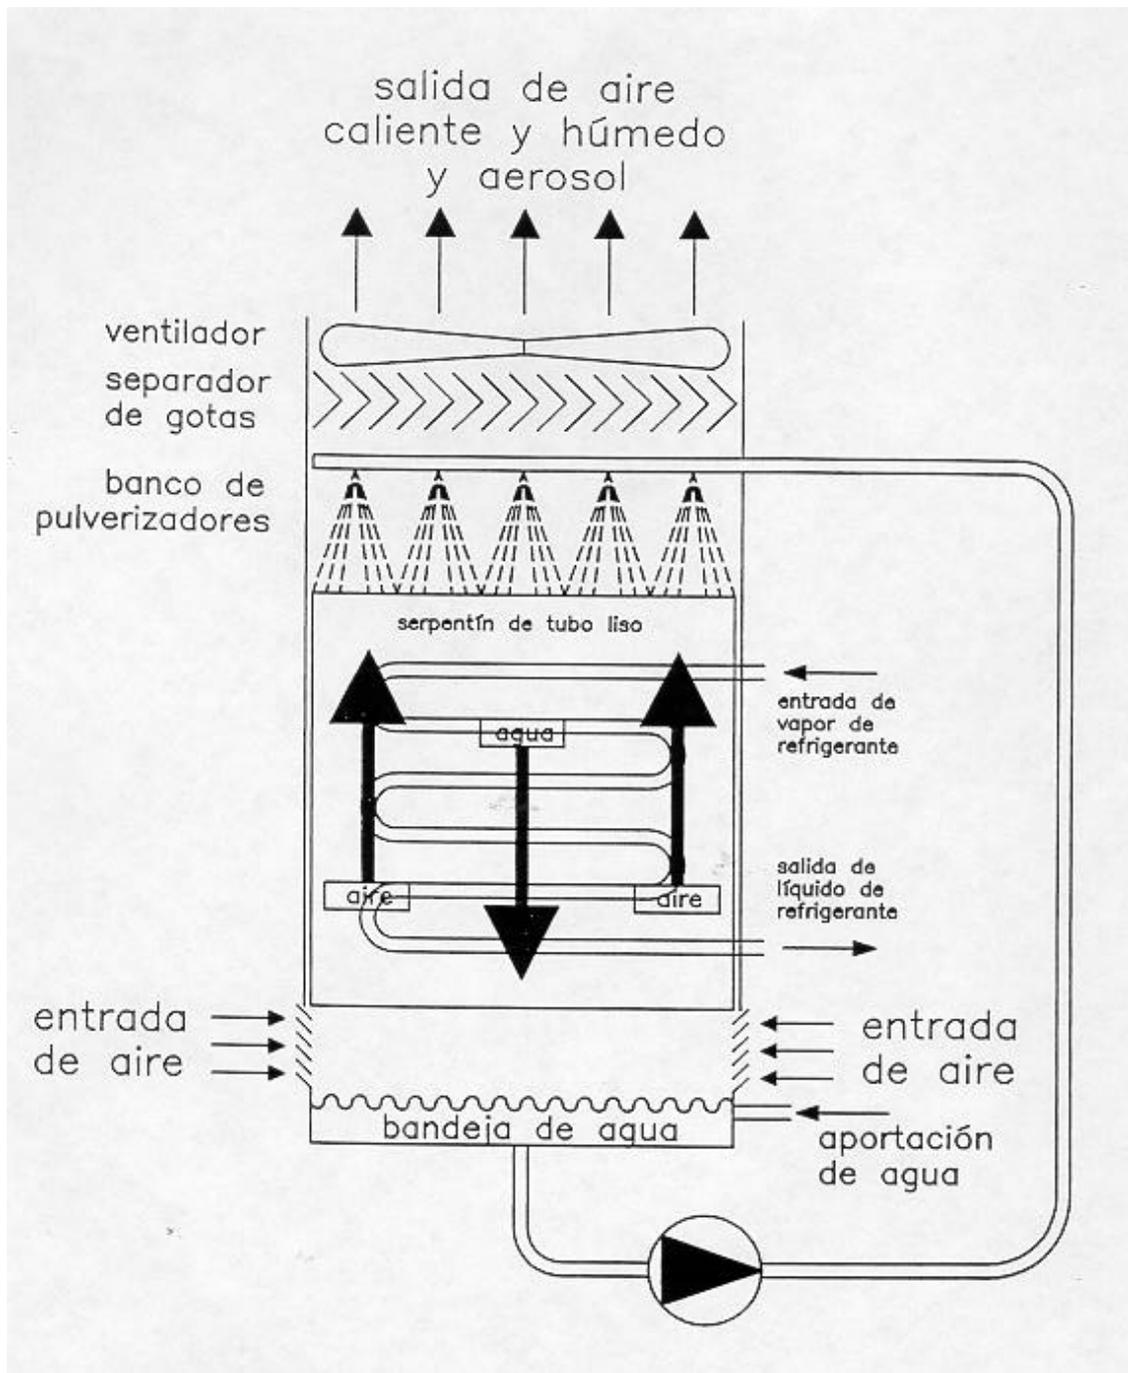


Alberto Viti Corsi . ATECYR. Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración.

**Figura 5. Esquema de un enfriador evaporativo**

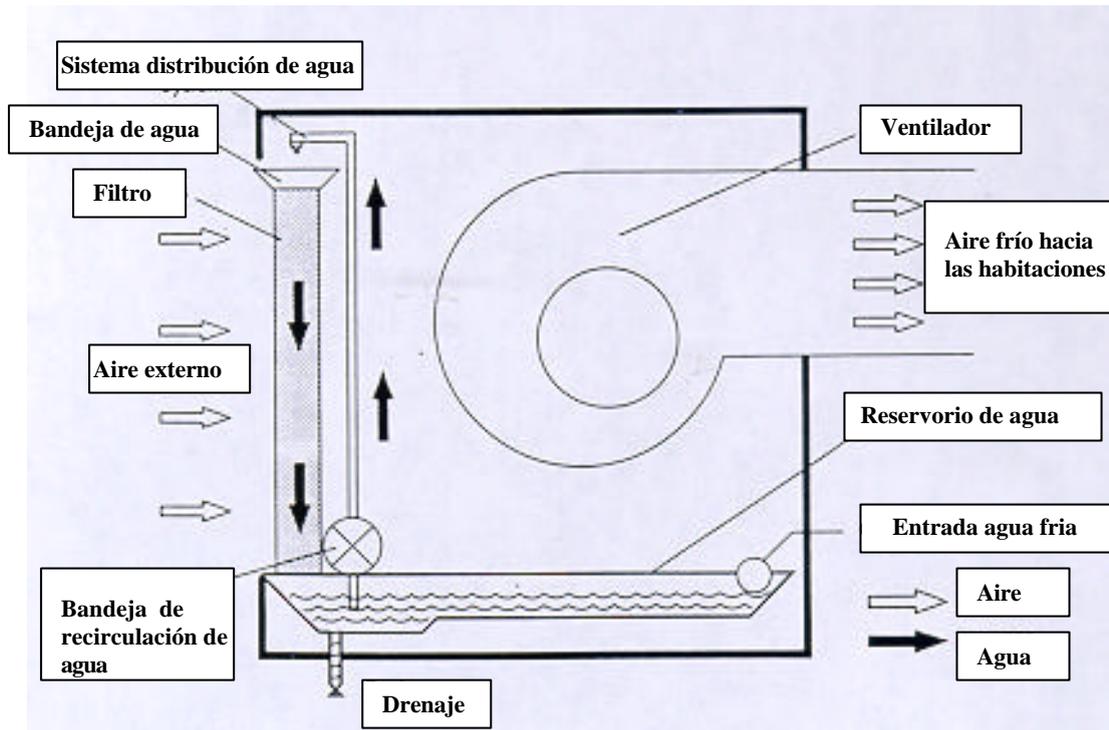

ACPNSW, 1991

**Figura 6. Actuaciones recomendadas tras la aparición de un caso de legionelosis**

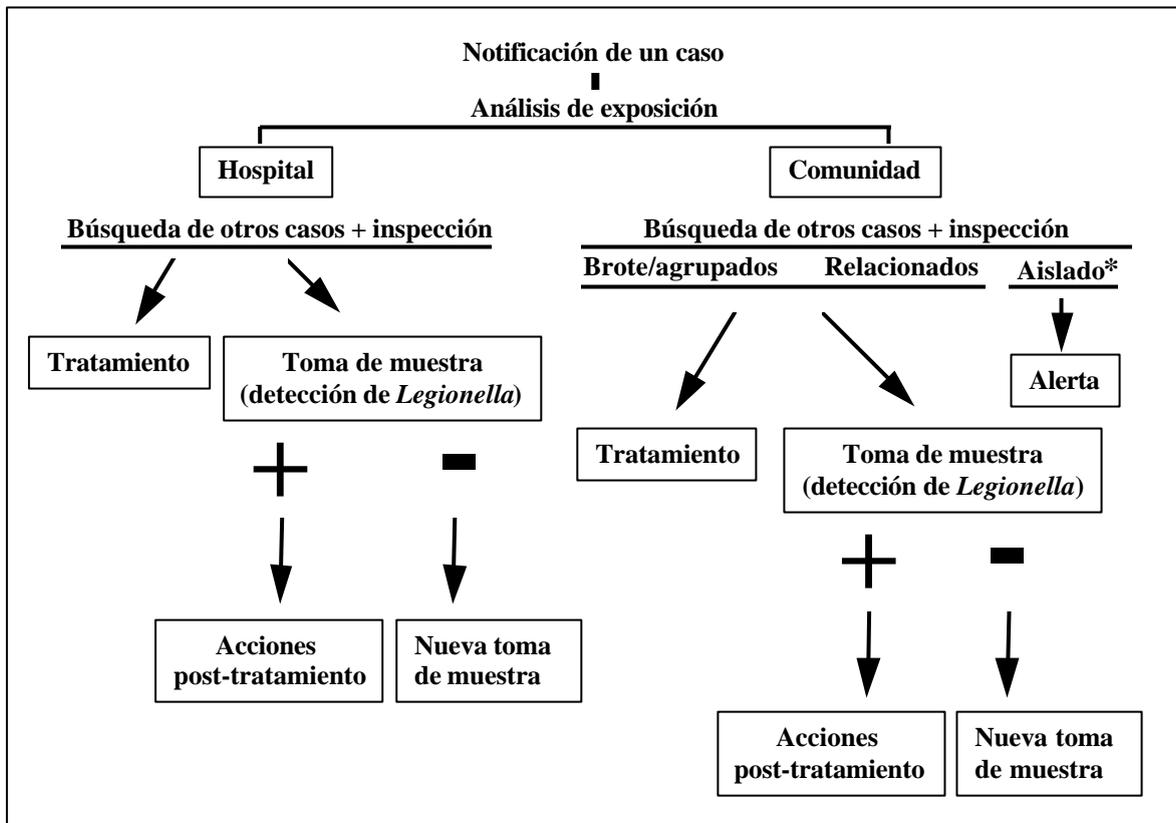

\* Se recomienda realizar inspección sanitaria únicamente en caso de asociación con edificio de uso público.